

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1

Телефон. факс: 8-861-626-27-34 -

Фактический адрес:

352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск

ул. Островского дом 115

Адрес проведения испытаний:

353200 Краснодарский край ст. Линская

ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1535.2Д от 23.07.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

х.Верхний, ул. Степная, скважина

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, Ст-Ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): *21.07.2020 11 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *21.07.2020 13 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба:

Директор Немцев А.С.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, Ст-Ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

х.Верхний, ул. Степная, скважина

Код пробы (образца):

1535.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

Автотранспорт, температура 4град. С, сумка холодильник

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.

Код образца (пробы): 1535.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 21.07.2020					
Дата окончания испытаний: 22.07.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,7 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	6 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Лаборант Филонова З.И.					

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1535.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 21.07.2020					
Дата окончания испытания: 22.07.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



 А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон. факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Линская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1534.2Д от 23.07.2020

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
ст.Раздольная ул.Советская, скважина*

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца): 21.07.2020 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 21.07.2020 13 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба:

Директор Немцев А.С.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

ст.Раздольная ул.Советская, скважина

Код пробы (образца):

1534.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

Автотранспорт, температура 4град. С, сумка холодильник

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.

Код образца (пробы): 1534.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 21.07.2020					
Дата окончания испытаний: 22.07.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	6 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Лаборант Филонова З.И.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1534.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 21.07.2020					
Дата окончания испытания: 22.07.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



М.П. 2

 А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Телефон. факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:

352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск

ул. Островского дом 115

Адрес проведения испытаний:

353200 Краснодарский край ст. Линская

ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1533.2Д от 23.07.2020

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
ст.Раздольная ул.Торговая, скважина*

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца): 21.07.2020 10 ч. 50 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 21.07.2020 13 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба:

Директор Немцев А.С.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

ст.Раздольная ул.Торговая, скважина

Код пробы (образца):

1533.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

Автотранспорт, температура 4град. С, сумка холодильник

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.

Код образца (пробы): 1533.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 21.07.2020					
Дата окончания испытаний: 22.07.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	6 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Лаборант Филонова З.И.					

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1533.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 21.07.2020					
Дата окончания испытания: 22.07.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон. факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Линская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1532.2Д от 23.07.2020

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
ст.Раздольная ул.Щорса, скважина*

Заказчик и его юридический адрес:

*МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38*

Дата и время отбора пробы (образца): 21.07.2020 10 ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 21.07.2020 13 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба:

Директор Немцев А.С.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

ст.Раздольная ул.Щорса, скважина

Код пробы (образца):

1532.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

Автотранспорт, температура 4град. С, сумка холодильник

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.

Код образца (пробы): 1532.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 21.07.2020					
Дата окончания испытаний: 22.07.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	6 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Лаборант Филонова З.И.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1532.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 21.07.2020					
Дата окончания испытания: 22.07.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



 А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1840.2Д от 28.08.2020

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
ст.Раздольная ул.Щорса, арт/скважина
Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца): 26.08.2020 13 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 26.08.2020 14 ч. 00 мин.

Кем оторбана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
ст.Раздольная ул.Щорса, арт/скважина

Код пробы (образца):

1840.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 1840.2Д					
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 26.08.2020					
Дата окончания испытаний: 27.08.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1840.2Д					
Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 26.08.2020					
Дата окончания испытания: 27.08.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Круглая Н.П.					

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



 А.В. Сурин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1

Телефон. факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:

352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск

ул. Островского дом 115

Адрес проведения испытаний:

353200 Краснодарский край ст. Линская

ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1842.2Д от 28.08.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

ст.Раздольная ул.Советская, арт/скважина

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца): 26.08.2020 13 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 26.08.2020 14 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

ст.Раздольная ул.Советская, арт/скважина

Код пробы (образца):

1842.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы):					1842.2Д
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 26.08.2020					
Дата окончания испытаний: 27.08.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы):					1842.2Д
Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 26.08.2020					
Дата окончания испытания: 27.08.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Круглая Н.П.					

Руководитель ИЛЦ

Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"



А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1843.2Д от 28.08.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

х.Верхний , арт/скважина, ул.Степная

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): 26.08.2020 13 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 26.08.2020 14 ч. 00 мин.

директор Немцев А.С.

Кем оторбана проба:

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

х.Верхний , арт/скважина, ул.Степная

1843.2Д

Код пробы (образца):

ГОСТ 31861-2012

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:


автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 1843.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 26.08.2020					
Дата окончания испытаний: 27.08.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1843.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 26.08.2020					
Дата окончания испытания: 27.08.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Круглая Н.П.					

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



 А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон. факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Линская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1841.2Д от 28.08.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

ст.Раздольная ул.Торговая, арт/скважина

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): 26.08.2020 13 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 26.08.2020 14 ч. 00 мин.

Кем оторбана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

ст.Раздольная ул.Торговая, арт/скважина

Код пробы (образца):

1841.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 1841.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 26.08.2020

Дата окончания испытаний: 27.08.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний

Подпись

Химик-эксперт Першина Т.А.

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1841.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 26.08.2020

Дата окончания испытания: 27.08.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний

Подпись

Врач-бактериолог Круглая Н.П.

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

А.В. Сурнин



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопольская, 56/1//61/1
Телефон. факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Линская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2164.2Д от 30.09.2020

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
ул. Щорса, артскважина*

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): 29.09.2020 11 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.09.2020 13 ч. 20 мин.

Кем отобрана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

ул. Щорса, артскважина

Код пробы (образца):

2164.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:


автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 2164.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 29.09.2020					
Дата окончания испытаний: 30.09.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 2164.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 29.09.2020					
Дата окончания испытания: 30.09.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



 А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:

352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск

ул. Островского дом 115

Адрес проведения испытаний:

353200 Краснодарский край ст. Динская

ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2165.2Д от 30.09.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

ул. Торговая, артскважина

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): 29.09.2020 11 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.09.2020 13 ч. 20 мин.

Кем оторбана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

ул. Торговая, артскважина

Код пробы (образца):

2165.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы):				2165.2Д	
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 29.09.2020					
Дата окончания испытаний: 30.09.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы):					2165.2Д
Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 29.09.2020					
Дата окончания испытания: 30.09.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопортская, 56/1//61/1
Телефон. факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Линская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2166.2Д от 30.09.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

ул. Советская, артскважина

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): *29.09.2020 11 ч. 10 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *29.09.2020 13 ч. 20 мин.*

Кем оторбана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

ул. Советская, артскважина

Код пробы (образца):

2166.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:


автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 2166.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 29.09.2020					
Дата окончания испытаний: 30.09.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 2166.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 29.09.2020					
Дата окончания испытания: 30.09.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



 А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:

352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115

Адрес проведения испытаний:

353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2167.2Д от 30.09.2020

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
артскважина, ул. Степная, х. Верхний*

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, Ст-Ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): 29.09.2020 11 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.09.2020 13 ч. 20 мин.

Кем оторбана проба:

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, Ст-Ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

*Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, Ст-Ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38
артскважина, ул. Степная, х. Верхний*

Код пробы (образца):

2167.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия доставки:

директор Немцев А.С.

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 2167.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 29.09.2020					
Дата окончания испытаний: 30.09.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	6 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 2167.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 29.09.2020					
Дата окончания испытания: 30.09.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель ИЛЦ

Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

А.В. Сурнин



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:

352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск

ул. Островского дом 115

Адрес проведения испытаний:

353200 Краснодарский край ст. Динская

ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2383.2Д от 30.10.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

арт.скважина ул.Щорса

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): 29.10.2020 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.10.2020 14 ч. 00 мин.

Кем оторбана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

арт.скважина ул.Щорса

Код пробы (образца):

2383.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 2383.2Д					
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 29.10.2020					
Дата окончания испытаний: 30.10.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 2383.2Д					
Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 29.10.2020					
Дата окончания испытания: 30.10.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Круглая Н.П.					

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



 А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:

352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115

Адрес проведения испытаний:

353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2384.2Д от 30.10.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

арт.скважина ул. Торговая

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): 29.10.2020 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.10.2020 14 ч. 00 мин.

Кем оторбана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

арт.скважина ул. Торговая

Код пробы (образца):

2384.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы):				2384.2Д	
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 29.10.2020					
Дата окончания испытаний: 30.10.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					
единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы):					2384.2Д
Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 29.10.2020					
Дата окончания испытания: 30.10.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Круглая Н.П.					

Руководитель ИЛЦ

Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

А.В. Сурнин



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:

352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск

ул. Островского дом 115

Адрес проведения испытаний:

353200 Краснодарский край ст. Динская

ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2385.2Д от 30.10.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

арт.скважина ул.Советская

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): 29.10.2020 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.10.2020 14 ч. 00 мин.

Кем оторбана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

арт.скважина ул.Советская

Код пробы (образца):

2385.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 2385.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 29.10.2020					
Дата окончания испытаний: 30.10.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 2385.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 29.10.2020					
Дата окончания испытания: 30.10.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Круглая Н.П.					

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



 А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопортская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2386.2Д от 30.10.2020

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
арт.скважина ул. Степная, х. Верхний*

Заказчик и его юридический адрес:

*МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38*

Дата и время отбора пробы (образца): 29.10.2020 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.10.2020 14 ч. 00 мин.

Кем оторбана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38
арт.скважина ул. Степная, х. Верхний*

Код пробы (образца):

2386.2Д

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки: *автотранспортом*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 2386.2Д					
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 29.10.2020					
Дата окончания испытаний: 30.10.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 2386.2Д					
Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 29.10.2020					
Дата окончания испытания: 30.10.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Круглая Н.П.					

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



 А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:

352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск

ул. Островского дом 115

Адрес проведения испытаний:

353200 Краснодарский край ст. Динская

ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2578.2Д от 18.11.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

скважина ул. Степная х. Верхний

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): *17.11.2020 10 ч. 10 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *17.11.2020 12 ч. 15 мин.*

Кем оторбана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

скважина ул. Степная х. Верхний

Код пробы (образца):

2578.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 2578.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 17.11.2020

Дата окончания испытаний: 18.11.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний

Подпись

Химик-эксперт Першина Т.А.

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 2578.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 17.11.2020

Дата окончания испытания: 18.11.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний

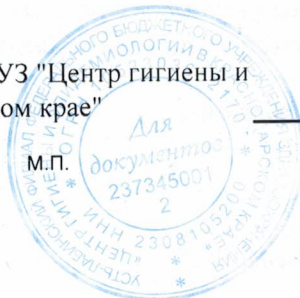
Подпись

Врач-бактериолог Патрушева Т.М.


Руководитель ИЛЦ

Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

А.В. Сурнин



Код образца (пробы): 2577.2Д

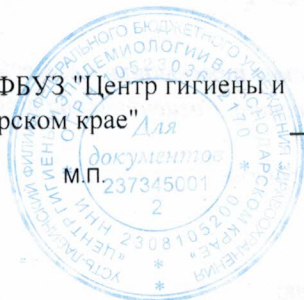
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 17.11.2020					
Дата окончания испытаний: 18.11.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 2577.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 17.11.2020					
Дата окончания испытания: 18.11.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



 А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2576.2Д от 20.11.2020

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
скважина, ст.Раздольная ул.Советская*

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца): 17.11.2020 10 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 17.11.2020 12 ч. 15 мин.

Кем оторбана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

скважина, ст.Раздольная ул.Советская

Код пробы (образца):

2576.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 2576.2Д					
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 17.11.2020					
Дата окончания испытаний: 18.11.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 2576.2Д					
Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 17.11.2020					
Дата окончания испытания: 20.11.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	5	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



 А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:

352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск

ул. Островского дом 115

Адрес проведения испытаний:

353200 Краснодарский край ст. Динская

ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2575.2Д от 18.11.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

скважина, ст.Раздольная ул.Щорса.

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца): *17.11.2020 10 ч. 10 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *17.11.2020 12 ч. 15 мин.*

Кем оторбана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

скважина, ст.Раздольная ул.Щорса.

Код пробы (образца):

2575.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 2575.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 17.11.2020					
Дата окончания испытаний: 18.11.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

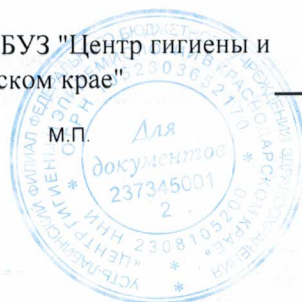
Код образца (пробы): 2575.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 17.11.2020					
Дата окончания испытания: 18.11.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	7	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель ИЛЦ

Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

м.п.



А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2895.2Д от 18.12.2020

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
артскважина ул. Степная х. Верхний*

Заказчик и его юридический адрес:

*МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38*

Дата и время отбора пробы (образца): 17.12.2020 08 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 17.12.2020 10 ч. 00 мин.

Кем оторбана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

*МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38
артскважина ул. Степная х. Верхний*

Код пробы (образца):

2895.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 2895.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 17.12.2020

Дата окончания испытаний: 18.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	6 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы):	2895.2Д
----------------------	---------

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 17.12.2020

Дата окончания испытания: 18.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	4	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель ИЛЦ

Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

А.В. Сурнин



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:

352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск

ул. Островского дом 115

Адрес проведения испытаний:

353200 Краснодарский край ст. Динская

ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2892.2Д от 18.12.2020

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
артскважина ул.Щорса*

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): *17.12.2020 08 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *17.12.2020 10 ч. 00 мин.*

Кем оторбана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

артскважина ул.Щорса

Код пробы (образца):

2892.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 2892.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 17.12.2020					
Дата окончания испытаний: 18.12.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 2892.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 17.12.2020					
Дата окончания испытания: 18.12.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	6	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

М.П.

 А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2893.2Д от 18.12.2020

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

артскважина ул. Советская

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): 17.12.2020 08 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 17.12.2020 10 ч. 00 мин.

Кем оторбана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

артскважина ул. Советская

Код пробы (образца):

2893.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 2893.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 17.12.2020					
Дата окончания испытаний: 18.12.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 2893.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 17.12.2020					
Дата окончания испытания: 18.12.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	4	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель ИЛЦ

Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

М.П.

 А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:

352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск

ул. Островского дом 115

Адрес проведения испытаний:

353200 Краснодарский край ст. Динская

ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2894.2Д от 18.12.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

артскважина ул. Торговая

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): 17.12.2020 08 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 17.12.2020 10 ч. 00 мин.

Кем оторбана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

артскважина ул. Торговая

Код пробы (образца):

2894.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.
